


Rozkład izolinii stężeń godzinowych amoniaku

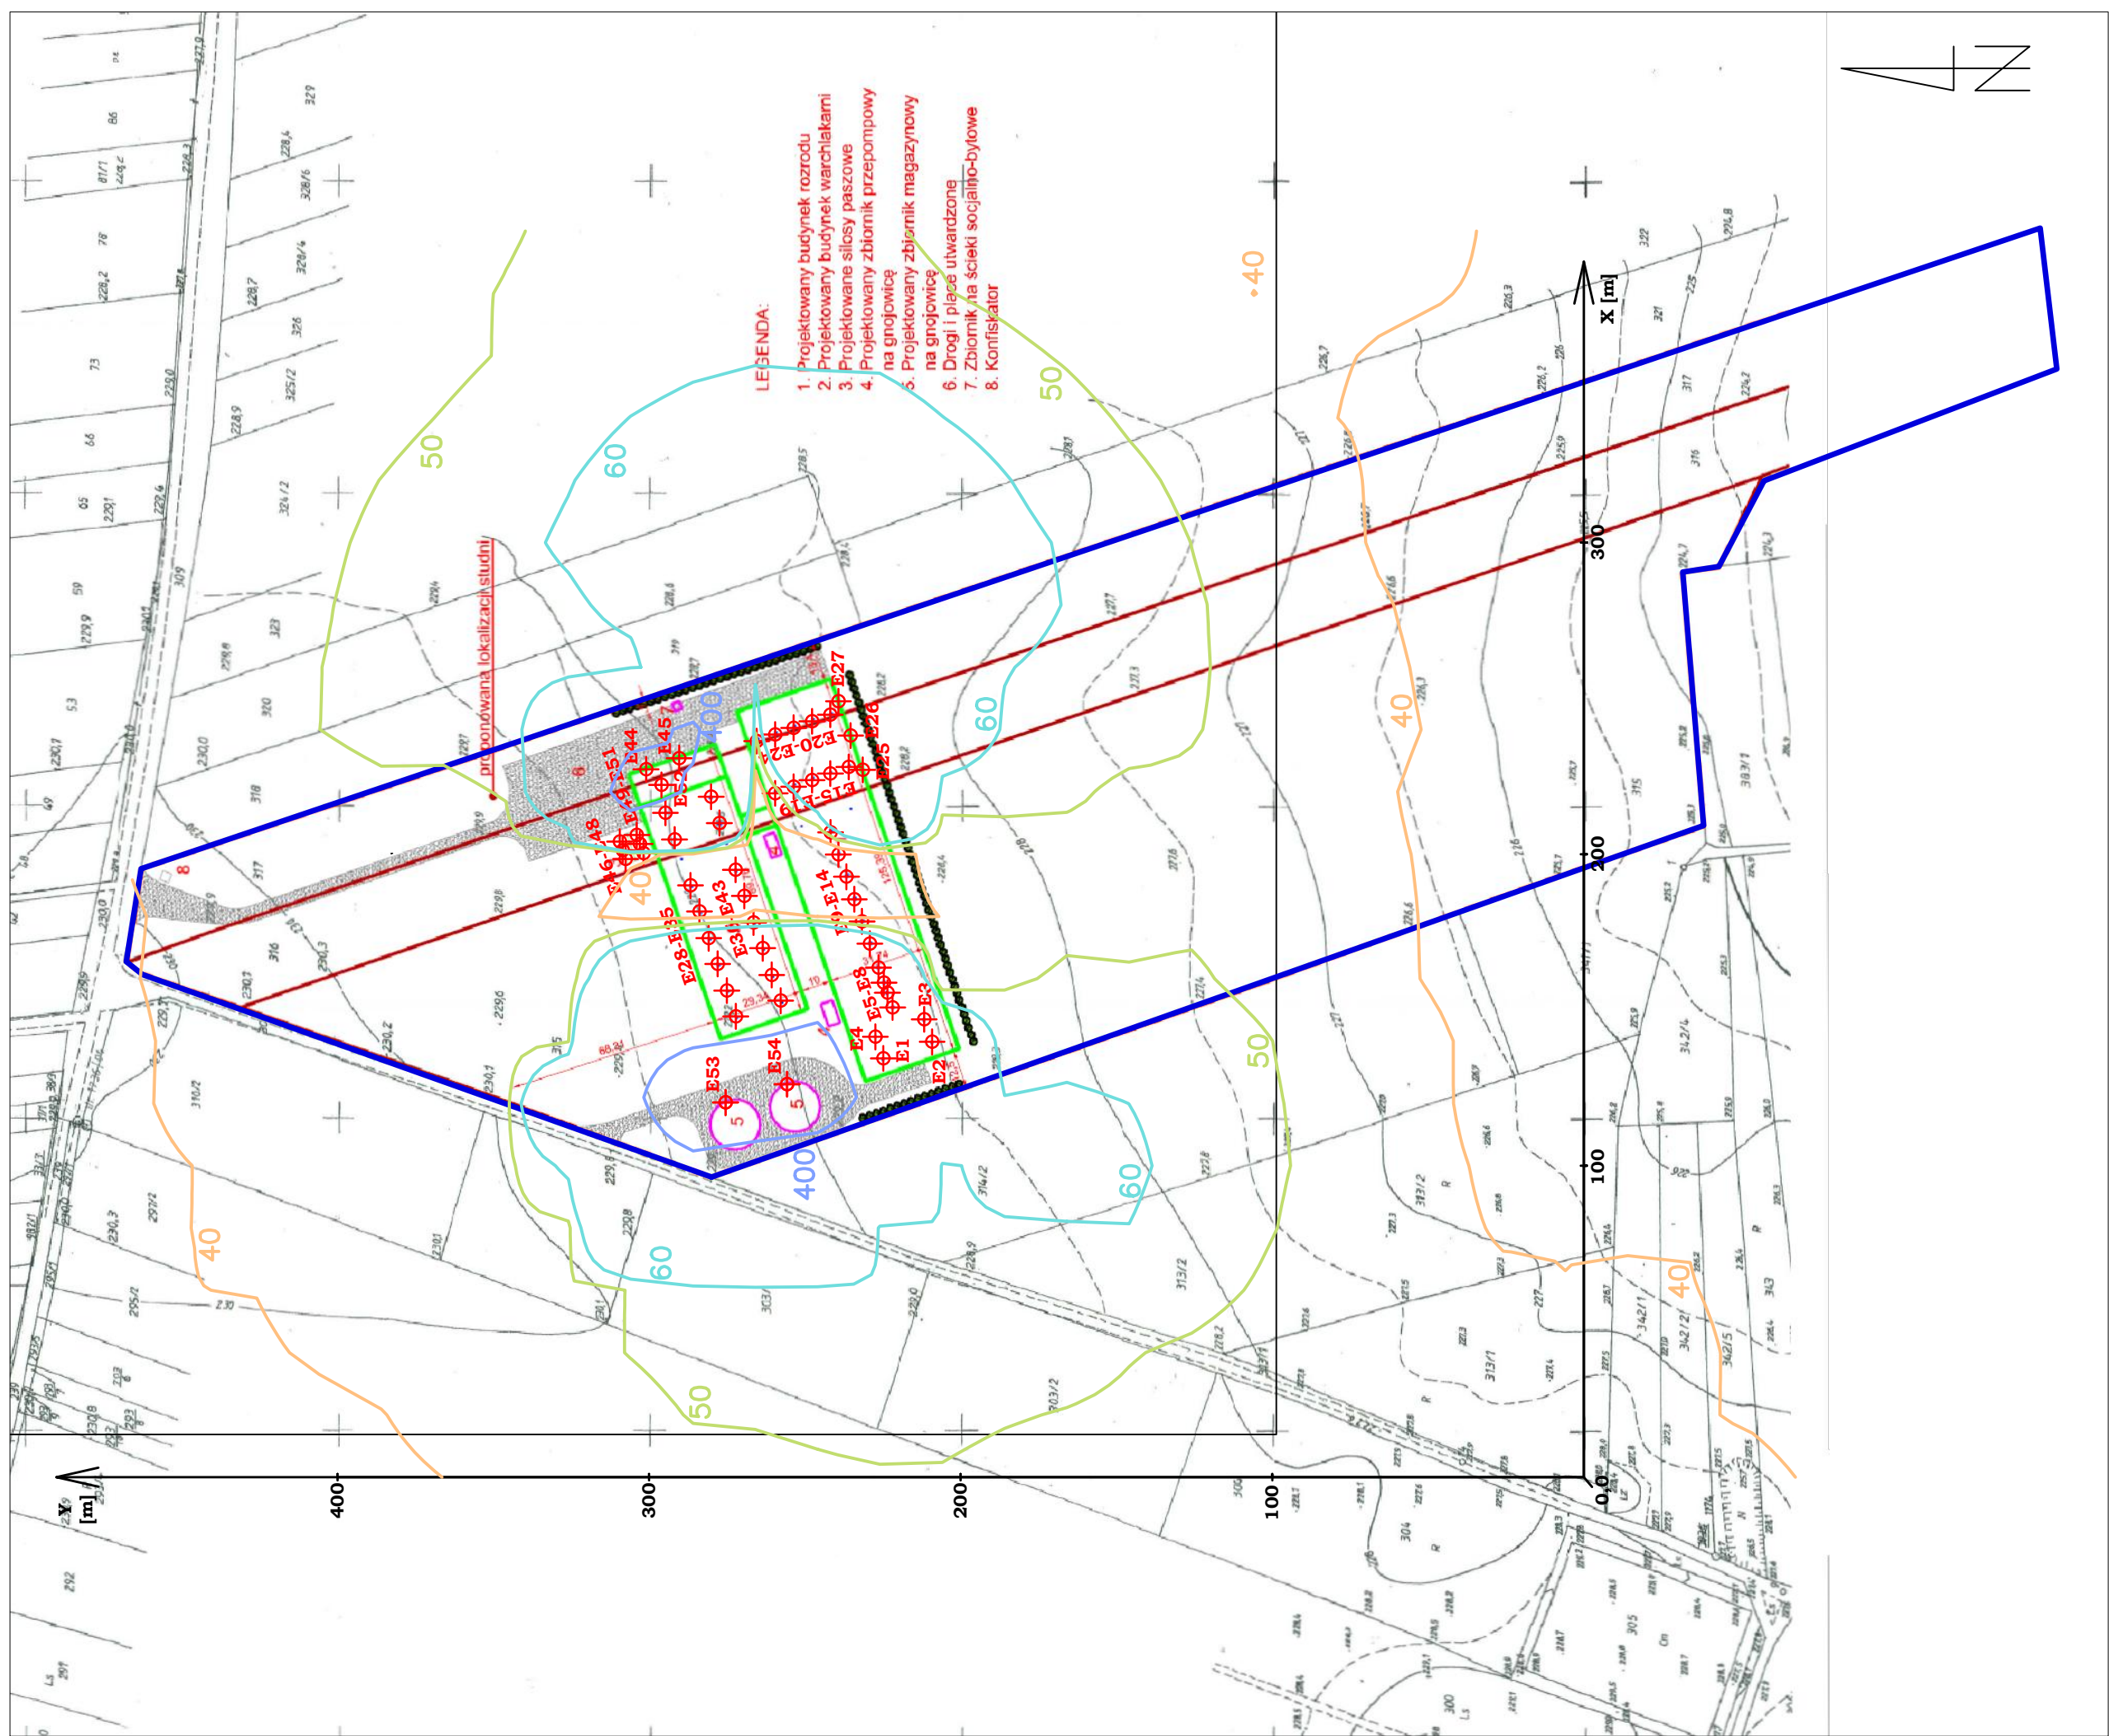

Legenda:

- teren gospodarstwa
- ⊕ E1-E24 emitory utrzymania trzody chlewnej w budynku 1
- ⊕ E28-E43 emitory utrzymania trzody chlewnej w budynku 2
- ⊕ E46-E51 emitory silosów
- ⊕ E52 emitor kotła
- ⊕ E15-E19, E25-E27, E44-E45 emitory zaworów odpowietrzających kanałów na gnojowicę
- ⊕ E53, E54 emitory zbiorników na gnojowicę

Izolinie stężeń godzinowych:

- 40 µg/m³,
- 50 µg/m³,
- 60 µg/m³,
- 400 µg/m³.

Wartość dopuszczalna dla 1 godziny dla amoniaku wynosi 400 µg/m³.

EKO USŁUGI
 ul. Wileńska 2E/9, 20 - 603 Lublin
 www.eumaak.pl, biuro@eumaak.pl
 tel. 81- 534 26 62, 517 608 605

Gospodarstwo Rolne Barbara Rozińska ul. Kościuszki 103 24-200 Bełżyce	
Raport o oddziaływaniu na środowisko chlewni rozrodu z odchowalnią prosiąt w miejscowości Wierchowiska Dolne, gm. Bełżyce	
Skala: 1:2000	Lublin 2015 r.